

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.

**KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11**

Jóváhagyta a Társaság Igazgatósága a 2015. április 14-i ülésén

Felelős készítő:	Tűzvédelmi feladatokkal megbízott vállalkozás	
Ellenőrizte:	 Pósa Zoltán Tároló üzemeltetés vezető	 Fülekiné Varga Ildikó Minőségirányítás vezető
Jóváhagyta:	 Fritsch László Elnök-vezérigazgató Az Igazgatóság nevében	

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE				
Sorszám	Módosítás leírása	Módosítás dátuma	Módosítást átvezette	Jóváhagyó
1.	Az első jóváhagyott változat kiadása	2004.12.01	Nedeczky Pál	Debreceni Ferenc
2.	Kiterjesztés a Kardoskúti Tároló munkavállalóira	2006.02.01	Gönczi László	Debreceni Ferenc
3.	Tulajdonosváltás miatt teljes körű módosítás	2006.11.02	Gönczi László	Tánczos Gyula
4.	Szervezeti és jogszabályi változások átvezetése	2008.02.01	Gönczi László	Jászberényi Zoltán
5.	Jogszabályi változás átvezetése	2008.09.01.	Fülekiné Varga Ildikó	Jászberényi Zoltán
6.	Szervezeti változás átvezetése	2009.07.01.	Fülekiné Varga Ildikó	Jászberényi Zoltán
7.	Átfogó átdolgozás	2011.07.01.	Szabó Mónika	Jászberényi Zoltán
8.	Jogszabályi változás átvezetése	2012.04.16.	Szabó Mónika	Jászberényi Zoltán
9.	Átfogó átdolgozás	2013.05.20.	Nagy-Pétery Tibor	Fritsch László
10.	Teljes körű átdolgozás	2013. 12. 01	Profes Kft.	Igazgatóság
11.	Jogszabályi változás átvezetése	2015.04.07	Profes Kft.	Igazgatóság

TARTALOMJEGYZÉK

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:	5
2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	6
2.1 Időbeli hatály.....	6
2.2 A dokumentum területi érvényessége.....	6
2.3 A dokumentum kidolgozásáért felelős.....	6
2.4 A dokumentum alkalmazásáért felelős.....	6
2.5 A dokumentumba foglaltak végrehajtásáért felelős.....	6
2.6 Felülvizsgálati felelősség.....	6
3. HIVATKOZÁSOK:.....	7
Jogszabályok.....	7
Belső utasítások.....	7
4. MEGHATÁROZÁSOK:.....	9
5. A TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÁNAK LEÍRÁSA:.....	10
5.1 Szabályozási rendszer.....	10
5.1.1 A tűzvédelmi szervezet felépítése, feladata, működési és irányítási rendje.....	11
5.1.2 A szabályzat jogszabályi, szabványi és egyéb társasági szabályozás kapcsolata.....	11
5.1.3 A tűzvédelmi irányítást ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.....	12
Elnök-vezérigazgató.....	12
Tároló üzemeltetés vezető.....	12
Tároló vezetők.....	13
Minőségirányítási vezető.....	13
Az EBK szervezet.....	13
Tűzvédelmi szakfeladatokat ellátó Vállalkozás feladatai.....	13
5.2 Tűzvédelmi ügyrend.....	15
5.2.1 Tervezés.....	15
5.2.2 Létesítés.....	15
5.2.3 Használat.....	15
5.2.4 Ellenőrzés.....	16
5.3 A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények.....	16
5.3.1 Előzetes tűzvédelmi oktatás.....	16
5.3.2 Ismétlődő tűzvédelmi oktatás.....	17
5.3.3 Rendkívüli tűzvédelmi oktatás.....	17
5.3.4 A beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés felügyeletét ellátó személyek tűzvédelmi oktatása, a gázveszélyjelző berendezés felügyeletét ellátó személyek oktatása.....	18
5.3.5 Külső szervezet vagy személyek tűzvédelmi oktatása.....	18
5.3.6 A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei.....	18
5.3.7 Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás tárgykörei.....	18
5.3.8 A rendkívüli tűzvédelmi oktatás tárgykörei.....	19
5.3.9 A beépített tűzjelző berendezés felügyeletét ellátó személyek tűzvédelmi oktatásának tárgykörei.....	19
5.3.10 A gyakorlati oktatás főbb tárgykörei.....	19
5.4 Tűzvédelmi szakvizsga.....	20
5.5 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltétele.....	22
5.5.1 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetőleg előzetes egyeztetésére jogosult személyek.....	22
5.5.2 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének személyi feltételei.....	22

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

5.6 A létesítmény, az épületek, a tűzszakaszok, a helyiségek, a szabadterek és a veszélyességi övezetek tűzveszélyességi- és kockázati osztályba sorolása	23
<i>Tűzveszélyességi osztályba sorolás</i>	23
<i>Kockázati osztályba sorolás</i>	23
6. MELLÉKLETEK	25
TŰZVÉDELMI IRATMINTÁK	26
<i>1. számú melléklet: Ellenőrzési jegyzőkönyv</i>	26
<i>2. számú melléklet: Engedély tűzveszéllyel járó munka elvégzésére</i>	27
<i>3. számú melléklet: A munkavégzés feltételeinek teljesítése</i>	29
<i>4. számú melléklet: Kimutatás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről</i>	30
<i>5. számú melléklet: Oktatási napló</i>	31
<i>6. számú melléklet: Beépített tűzvédelmi berendezés meghibásodásának bejelentése</i>	34
<i>7. számú melléklet: Beépített tűzvédelmi berendezés tervszerű üzemszünetének bejelentése</i>	35
<i>8. számú melléklet: Karbantartást igazoló napló</i>	36
<i>9. számú melléklet: Ellenőrzési napló tűzgátló ajtókhöz</i>	37
<i>10. számú melléklet: Tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése</i>	38
<i>11. számú melléklet: A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése</i>	39
<i>12. számú melléklet: Ellenőrzési napló (elektromos működésű menekülési útirány jelző rendszerhez)</i>	40
<i>13. számú melléklet: Ellenőrzési napló (világító biztonsági jelekhez)</i>	41
<i>14. számú melléklet: Ellenőrzési napló tűzivíz tárolóhoz</i>	42
<i>15. számú melléklet: Tűzgátló ajtó ellenőrzési jegyzőkönyv</i>	43
<i>16. számú melléklet: Súlyos káresemény/jelentésköteles esemény bejelentése adatlap</i>	44

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

KTVSZ-11

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többszörösen módosított **1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)** bekezdésének kötelezése alapján, a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló módosított **30/1996. (XII.6.) BM rendeletben** foglaltaknak megfelelően, a kapcsolódó tűzvédelmi jogszabályokkal, műszaki követelményekkel összhangban kiadásra kerül az alábbi

K Ö Z P O N T I T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T

A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a tevékenységi körrel, a használattal összefüggő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonságos működést, a munkaszervezet belső tűzvédelmi viszonyait szabályozza.

A Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítésre kerülő előírások betartása a Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya alá tartozó létesítményének területén dolgozók, valamint a létesítmény területén tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása a Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatályában rögzített személyekre nézve kötelező érvényű.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet helyiséget, épületet stb. bérebe, használatba ad a Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya alá tartozó létesítményében, az ezzel kapcsolatos szerződésben, megállapodásban rögzíteni kell, hogy a vonatkozó tűzvédelmi előírások teljesítéséről, milyen körben és mértékben, melyik fél köteles gondoskodni.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1 Időbeli hatálya

A szabályzat az Igazgatóság által történő hatályba helyezés napjától – **2015. április 15.** – annak hatályon kívül helyezéséig alkalmazandó.

2.2 A dokumentum területi érvényessége

Hatálya kiterjed a MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt. (továbbiakban: Társaság) működési területének egészére, a Társaság valamennyi szervezeti egységére, munkavállalóra, valamint a Társaság területén munkát végző szerződéses partnerekre, illetve látogatókra, vendégekre.

A központi irodaházban (Budapest, Széchenyi tér 7-8) munkát végző munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat az épületet üzemeltető által kiadott Tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.

2.3 A dokumentum kidolgozásáért felelős:

A szabályzat kidolgozásáért az EBK tevékenységért felelős szervezeti egység, valamint tűzvédelmi feladatokkal megbízott Vállalkozás a felelős.

2.4 A dokumentum alkalmazásáért felelős:

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a munkáltatóval munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló munkajogi jogviszonyban (ideértve a tanulói jogviszonyt is) lévő összes munkavállalóra; más gazdálkodó szervezet, stb. alkalmazásában álló, vagy önállóan magán vagy jogi személyként a létesítményben munkát és/vagy egyéb szolgáltatást végző személyekre; a létesítmény területére vendégként, látogatóként érkező személyekre.

2.5 A dokumentumba foglaltak végrehajtásáért felelős:













A területi érvényesség alatt meghatározott szervezeti egységek vezetői és munkatársai.

2.6 Felülvizsgálati felelősség:








A dokumentumban szabályozott tevékenység belső felülvizsgálatának elvégzéséért a Minőségirányítás vezető a felelős.

3. HIVATKOZÁSOK:

Jogszabályok

-  A többszörösen módosított **1996. évi XXXI. törvény**: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
-  **54/2014. (XII.05.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
-  **45/2011.(XII.7.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
-  A módosított **30/1996 (XII.06.) BM rendelet**: Tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
-  **259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet** a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
-  **9/2015.(III.25.) BM rendelet** a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről
-  A módosított **2000. évi XXV. törvény** a Kémiai Biztonságról
-  **44/2000. (XII.27) EüM rendelet** a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
-  **1999. évi XLII. törvény**: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
-  A **2/2010. (I.14.) KHEM rendelet** a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról.
-  **2011. évi. CXXVIII. Katasztrófavédelmi Törvény**: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
-  **219/2011. (X.20.) Kormányrendelet** a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Belső utasítások

-  Magyar Földgáztároló Zrt. Szervezeti és Működési szabályzata
-  Magyar Földgáztároló Zrt. Integrált irányítási Rendszer kézikönyve
-  Magyar Földgáztároló Zrt. Munkavédelmi Szabályzata /MVSZ/
-  Magyar Földgáztároló Zrt. Műszaki Biztonsági Szabályzat
-  Súlyos események bejelentésének szabályozása a Magyar Földgáztároló Zrt. területén
-  Tárolói Üzemzavar elhárítási utasítások
-  Tárolói Robbanás megelőzési Tervek

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

-  Tárolói Biztonsági Jelentések és Belső Védelmi Tervek
-  Magyar Földgáztároló Zrt. Krízis kezelési kézikönyv

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

4. MEGHATÁROZÁSOK:

A Tűzvédelmi szabályzat áttekinthetőségének érdekében az alábbi fogalmak kerültek rövidített, szimbolikus formában bevezetésre:

MFGT: Magyar Földgáztároló Zrt.

EBK: Egészség Biztonság Környezetvédelem Szervezet

KTVSZ: Magyar Földgáztároló Zrt. Központi Tűzvédelmi Szabályzata

KTSZ: Külső Tűzvédelmi Szolgáltató

MVSZ: Magyar Földgáztároló Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

5. A TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÁNAK LEÍRÁSA:

5.1 Szabályozási rendszer

Az MFGT tűzvédelmi szabályozása kétszintű, amely két szint szervesen egymásra épül. A kétszintű szabályozás együtt kezelendő és csak együttesen elégíti ki a vonatkozó jogszabályi elvárásokat.

A központi szabályzat a Társaságra vonatkozó általános szabályokat tartalmaz az alábbi felosztásban:

- ✚ Hatály (személyi, területi és időbeli)
- ✚ Tűzvédelmi irányítás rendszere
- ✚ Tűzvédelmi képesítéssel kapcsolatos követelmények
- ✚ Irányításban résztvevők (nem tárolói szintű) tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei
- ✚ A szabályzat jogszabályi, szabványi és egyéb társasági szabályozási kapcsolata
- ✚ Tűzvédelmi ügyrend
- ✚ Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás
- ✚ Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei


Az operatív tevékenységeket folytató Földalatti Gáztárolók tűzvédelmi szabályzata a speciális szabályokat tartalmazza, amelyek a telephelyek és a hozzá tartozó létesítmények részletes használati szabályai a módosított **30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben** előírtak és az alábbiakat tartalmazzák:

- ✚ Hatály (személyi, területi és időbeli)
- ✚ Tárolói tűzvédelmi irányításban résztvevők tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei
- ✚ Tűz- jelzéssel és oltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok
- ✚ az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások
- ✚ Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok
- ✚ A tűzoltó-technikai termékek használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

5.1.1 A tűzvédelmi szervezet felépítése, feladata, működési és irányítási rendje

A tűzvédelem szervezeti (személyi) feltételrendszerét, a tűzvédelemben részt vevők viszonyát az alábbi szervezeti diagram mutatja.

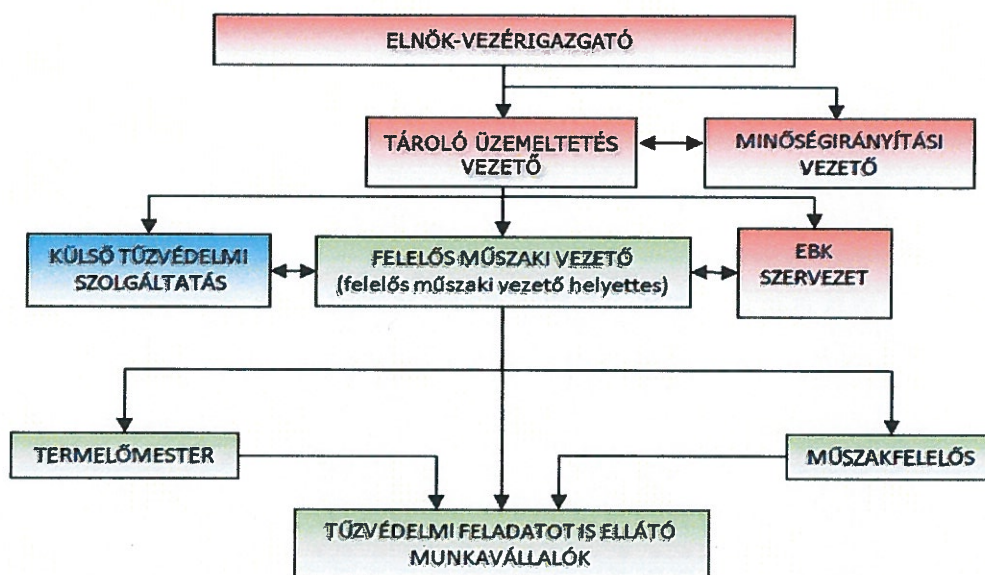

Az MFGT a tűzvédelem személyi feltételeinek biztosítása érdekében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező külső tűzvédelmi szolgáltatót bíz meg a tűzvédelmi feladatok ellátásával.


A KTSZ megbízásának feltételei (feladat, működés, irányítás rendje, finanszírozás) jelen szabályzatban foglaltakon túl, külön megbízási szerződésben kerülnek rögzítésre.

5.1.2 A szabályzat jogszabályi, szabványi és egyéb társasági szabályozás kapcsolata

A KTVSZ részét képezi a társaság biztonságos működés céljából bevezetett integrált irányítási rendszerének. A társaság további szabályozási rendszereinek összefüggését az alábbi ábra tartalmazza:

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

KTVSZ-11

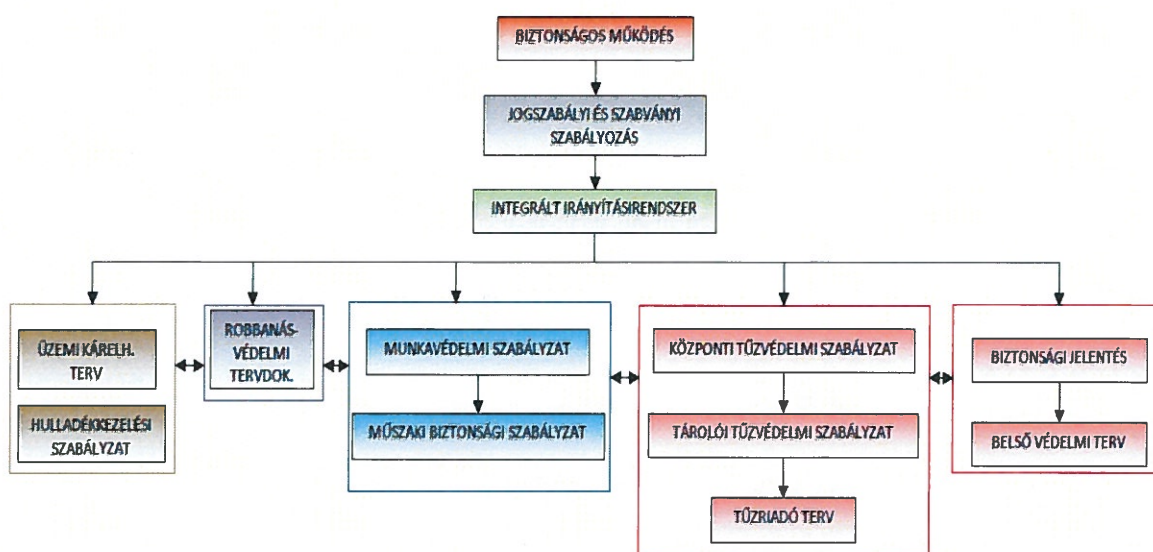

5.1.3 A tűzvédelmi irányítást ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

Elnök-vezérigazgató

Az MFGT tűzvédelmi tevékenységének irányítását, folyamatos ellenőrzését - egyszemélyi felelőségének megtartása mellett – a Tároló üzemeltetés vezető és a Tároló Vezetők közreműködésével látja el.

- ✚ Folyamatosan biztosítja az MFGT tűzbiztonságához szükséges személyi, tárgyi finanszírozási feltételeket.
- ✚ Kiadja az MFGT-re vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, szükség szerint gondoskodik annak módosításáról, és egyúttal gondoskodik arról, hogy a KTVSZ-ben foglaltakat a munkavállalók megismerjék, elsajátítsák.
- ✚ Meghatározza az MFGT munkavállalóinak tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, gondoskodik végrehajtásuk ellenőrzéséről.
- ✚ Rendszeresen beszámoltatja a szervezeti egységek vezetőit az elvégzett tűzvédelmi munkáról.

Tároló üzemeltetés vezető (Felelős műszaki vezető)

- ✚ Felelős a tűzvédelmi helyzetért és az ezzel kapcsolatos joghatályos rendelkezések érvényre juttatásáért.
- ✚ Gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban, műszaki követelményekben, hatósági előírásokban meghatározott - az MFGT-re vonatkozó - tűzvédelmi követelmények megtartásáról.
- ✚ Gondoskodik a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

- ✚ Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken köteles intézkedésre jogosult vezetővel magát képviseltetni.
- ✚ Gondoskodik arról, hogy a beosztott munkavállalók az általuk végzendő munkára előírt oktatásban részesüljenek, a munkakörükre előírt érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezzenek.
- ✚ Az azonnal el nem hárítható életveszély észlelése esetén, köteles intézkedni a munkavállalók, illetve ott tartózkodók veszélyeztetett helyről történő haladéktalan eltávolításáról. Illetve a veszélyhelyzet megszüntetéséről.
- ✚ Az illetékességi területén egységes adatszolgáltatási rendszert működtet, közreműködik az adatszolgáltatások, értékelések elkészítésében.

Tároló vezetők (Felelős műszaki vezető helyettesek)

- ✚ A Tárolóvezető feladatai és kötelezettségei a telephelyi tűzvédelmi szabályzatban kerülnek részletezésre.

Minőségirányítási vezető

- ✚ Felelős a KTVSZ és a benne foglalt tevékenységek belső felülvizsgálatáért.

Az EBK szervezet

- ✚ Közreműködik a tevékenységi kör veszélyforrásainak feltárásaiban, a lehetséges veszélyhelyzet kidolgozott védelmének, technikai, szervezeti megállapításában, meghatározásában.
- ✚ Közreműködik a tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok, készülékek, gépek, berendezések, technológiák tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítása során.
- ✚ Tűzeset kapcsán a tűzvizsgálat lefolytatásában részvétel.
- ✚ Szakmai támogatást nyújt a Felelős Műszaki vezető helyetteseknek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásához.

Tűzvédelmi szakfeladatokat ellátó Vállalkozás feladatai

- ✚ Közreműködik a Tűzvédelmi Szabályzatok elkészítésében és naprakészen tartásában.
- ✚ Elkészíti, kidolgozza a Tűzriadó Tervet és naprakészen tartja azt.
- ✚ Telephelyi éves tűzvédelmi szemleterv kidolgozása.
- ✚ Oktatási tematika elkészítése és az oktatások lebonyolítása.
- ✚ A tűzvédelmi problémák megoldását kezdeményezi, javaslatot, véleményt készít.
- ✚ Közreműködik a Tűzriadó Tervben foglalt éves tűzriadó gyakorlat előkészítésében, annak végrehajtásában, és értékelésében.













KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

- ✚ A Tároló vezetői szemlék során ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban és műszaki követelményekben, a hatósági határozatokban, a Tűzvédelmi Szabályzat előírásaiban foglaltak érvényesülését.
- ✚ Az előző pontban említett ellenőrzésekről, szemlékről, az azokon tapasztaltakról az Ellenőrzési naplóban feljegyzést készít.
- ✚ A tűzvédelmi jogszabálysértéseket, a tűzveszélyes tevékenység során fellépő hiányosságokat jelzi a Felelős Műszaki Vezető helyetteseknek.
- ✚ Figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését és azok dokumentálását, a felülvizsgálatok nyilvántartását.
- ✚ Közreműködik a létesítmény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekről, tűzoltó-technikai eszközökről, felszerelésekről készített nyilvántartások naprakészen tartásában.
- ✚ A Tároló Vezető helyetteseknek szakmai segítésére részt vesz tűzvédelmet érintő hatósági ellenőrzéseken,
- ✚ Részt vesz a tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlatokon.
- ✚ Igény esetén kezdeményezi a Felelős Műszaki Vezető helyettesek felé a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek bejelentését.
- ✚ Igény esetén az új beruházások alkalmával a megbízót szakmailag képviseli a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben, műszaki átadáskor, üzembe helyezéskor közreműködik,
- ✚ Közreműködik a létesítmény területén keletkezett tüzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztaltak alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását.
- ✚ Nyilvántartja a tűzvédelmi előírásokat (jogszabályok, műszaki követelmények) és jelzi a változásokat.

5.2 Tűzvédelmi ügyrend

5.2.1 Tervezés

A tűzvédelmet érintő változások tekintetében a figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott tervfejezeteket. Meg kell vizsgálni, hogy a változtatás milyen mértékben változtatja meg a létesítmény egészére vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő körülményeket. A vizsgálat szempontjai az alábbiak:

-  az építmény, létesítmény megközelíthetőség,
-  a létesítmény oltóvíz ellátás,
-  a létesítmény, építmény tűzvédelmi kockázati osztálya, az építmények tűzállósági fokozata,
-  az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei,
-  a tűzszakaszok elhelyezkedése,
-  a kiürítés,
-  az épületgépészeti kialakítás, villamos és villámvédelmi rendszer,
-  a tűzjelzés és -oltás,
-  a hő- és füstelvezetés és kialakítása,
-  a tűzterhelés meghatározására vonatkozó megoldások (szükséges esetekben)
-  munkavédelmi kockázatértékelést befolyásoló tényezők
-  iparbiztonságot befolyásoló tényezők

5.2.2 Létesítés

Létesítés során, követni kell a vonatkozó tervek és a hozzájuk kapcsolódó tervrajzok során meghatározott műszaki követelményeket és kialakításokat. A tervektől való eltérést csak a tervezővel egyeztetett és általa jóváhagyott módon szabad.

5.2.3 Használat

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést (előállítás, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzvédelmi helyzetre kiható mennyiséget.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

5.2.4 Ellenőrzés






Tűzvédelmi ellenőrzések, szemlék és általános napi tevékenység végzése alkalmával, ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok körülmények megfelelésségét. Nem megfelelés, vagy hiányosság esetén intézkedni kell a hiányosság vagy nem megfelelés minél korábbi megszüntetéséről.

Tároló vezetői szemlék előre meghatározott szemleterv alapján kerülnek lebonyolításra. A szemle megállapításai jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

5.3 A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

A Társaság tűzvédelmi oktatást a jogszabályi feltételeken túl a fizikai állomány részére negyedévente, a szellemi állomány részére évente szervez. Az oktatások jellegét az alábbiakban kerültek meghatározásra:

5.3.1 Előzetes tűzvédelmi oktatás

-  Minden munkavállalónak a munkába állását megelőzően ún. előzetes tűzvédelmi oktatást kell tartani a munkavédelmi oktatással összevontan.
-  A hat hónapot meghaladó távollét esetén, vagy munkahely, illetőleg munkakör megváltozásakor az érintett munkavállaló új dolgozónak számít, tehát neki előzetes tűzvédelmi oktatáson kell részt venni.
-  Az előzetes tűzvédelmi oktatást a munkavállaló tényleges munkavégzésének megkezdése előtt, az első munkanapon a munkahelyen kell megtartani. Addig nem szabad munkába állítani a munkavállalót, míg az előzetes tűzvédelmi oktatáson részt nem vett.
-  Az előzetes tűzvédelmi oktatás befejezését követően az oktatást végző személynek hét munkában töltött napon belül az érintett munkavállalót be kell számoltatni és meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a tűzvédelmi szempontból biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretanyagot elsajátította és azt a munkavégzés során előreláthatólag alkalmazni is tudja. A beszámoltatás eredményét a tűzvédelmi oktatási naplóban hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.
-  A beszámoltatás sikertelensége esetén az oktatást és a beszámoltatást 15 munkanapon belül meg kell ismételni. Ennek tényét a beszámoltatási naplóban rögzíteni kell. Ismételt sikertelen beszámoltatás esetén a munkavállalót az adott munkakörben nem lehet alkalmazni.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

- ✚ Az előzetes tűzvédelmi oktatás keretében kell a Központi és Tárolói Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismertetni a munkavállalókkal, és a tűzvédelmi oktatási naplóban a munkavállalókat nyilatkoztatni kell az említett oktatás megtörténtéről és az oktatott ismeretanyag elsajátításáról.
- ✚ Azonos szervezeti egységen belüli áthelyezéskor legalább az új telephelyre vonatkozó tűzvédelmi, helyismereti oktatás megtartása szükséges, amelyet az illetékes munkahelyi vezető az ott rendszeresített oktatási naplóban dokumentál.
- ✚ Az új felvételes, áthelyezett, tartós távollét után munkába állított fizikai állományú munkavállalók elméleti oktatását az adott területen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezheti. A gyakorlatot oktató csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és minimum 2 év gyakorlattal rendelkező személy lehet.

5.3.2 *Ismétlődő tűzvédelmi oktatás*

- ✚ Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás keretében minden munkavállalónak munkakörének megfelelő általános és speciális oktatást kell tartani.
- ✚ A munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi oktatását a munkavédelmi oktatással egy időben kell megtartani az éves tematika alapján.
- ✚ A fizikai állományú munkavállalónak negyedévenként kell ismétlődő tűzvédelmi oktatást (rendszeres továbbképzést) tartani.
- ✚ A szellemi munkavállalók esetében az oktatást évenként kell megtartani, amely egyéni képzés keretében, oktatási segédlet biztosításával is megvalósítható.
- ✚ Minden oktatás megtartásáért és az oktatási naplóban történő dokumentálásáért a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az általa megbízott személy a felelős.

5.3.3 *Rendkívüli tűzvédelmi oktatás*

Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a következő esetekben:

- ✚ új tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, alkalmazása előtt,
- ✚ bármilyen új, a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén előzetesen (pl. üzembe helyezés előtt),
- ✚ a létesítmény területén bekövetkezett tüzesetet követően,
- ✚ abban az esetben, ha a munkavállaló a tűzvédelmi ismeretei hiányában a munkavégzéstől (a tűzvédelmi hatóság által) eltiltást kapott.

5.3.4 A beépített tűzjelző/tűzoltó berendezés felügyeletét ellátó személyek tűzvédelmi oktatása, a gázveszélyjelző berendezés felügyeletét ellátó személyek oktatása

- ✚ A beépített tűzjelző berendezés felügyeletét ellátó személyeknek a munkába állásukat megelőzően, majd rendszeresen évenként legalább egyszer, az előzőekben ismertetett tűzvédelmi oktatásokon túl, oktatást kell tartani a tűzjelző berendezésre vonatkozó speciális ismeretanyagból. Az oktatást a korábban kioktatott személy végezheti.
- ✚ A gázveszély-jelző berendezés felügyeletét ellátó személyeket a berendezés felügyeletének megkezdését megelőzően kell a berendezés kezelésére vonatkozó ismeretekből kioktatni. Az oktatást a korábban kioktatott személy végezheti.

5.3.5 Külső szervezet vagy személyek tűzvédelmi oktatása

- ✚ Valamennyi, a létesítményben munkát vállaló külső szervezet munkavállalóját a munka megkezdése előtt az előzetes tűzvédelmi oktatásnak megfelelő tematikájú tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megtörténtét dokumentálni szükséges, ezek érvényessége az oktatás időpontjától számított egy év.
- ✚ Szerviz tevékenységet (eseti méréseket, hitelesítést stb.) végzőket, üzemlátogatáson résztvevőket, közúti járművel behajtási engedélyt kérőket figyelemfelhívó, tájékoztató jellegű kiadvánnyal kell felvilágosítani vagy a felügyeletet ellátó személy hívja fel a figyelmét a legalapvetőbb tűzvédelmi magatartási szabályokra.

5.3.6 A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei





Az előzetes tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei

- ✚ a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó Terv ismertetése.







5.3.7 Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás tárgykörei

- ✚ a tűzvédelmi jogszabályokban, műszaki követelményekben, szabványokban, a KTVSZ-ben bekövetkezett változások,
- ✚ a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó Terv munkakörökre vonatkozó általános és speciális részei,
- ✚ a tűzvédelmi szemléken, a tevékenység közben és annak befejezése után tartott munkáltatói, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság ellenőrzése során szerzett tapasztalatok,
- ✚ tűzriadó gyakorlatra vonatkozó szabályok.








5.3.8 A rendkívüli tűzvédelmi oktatás tárgykörei

-  új tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia bevezetése esetén a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványban szereplő előírások, veszélyességi övezetek kiterjedése, munkavégzésre vonatkozó speciális szabályok,
-  bármilyen tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén annak tűzvédelmi vonatkozású előírásai, szabályai; a munkaterület megváltozott veszélyforrásai, a változásból eredő új üzemzavar elhárítás szabályai,
-  tűzeset kapcsán a tűzeset körülményei, tanulságok levonása,
-  munkavállaló eltiltása esetén az eltiltást elrendelő határozat alapját képező tényállásnak megfelelő tárgykörök.

5.3.9 A beépített tűzjelző berendezés felügyeletét ellátó személyek tűzvédelmi oktatásának tárgykörei

-  a tűzjelző központ kezelésére (tűzjelző központ kezelési útmutatója szerint, mely a Tárolói Tűzvédelmi Szabályzat melléklete),
-  a beérkező tűz-, hiba-, téves, hamis riasztások kezelésére, a szükséges további intézkedésekre vonatkozó előírások,
-  a tűz esetén szükséges teendők,
-  a tűzjelzésre vonatkozó előírások,
-  az elvégzendő ellenőrzési műveleteket (ellenőrzések gyakorisága, elvégzendő feladatok),
-  a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire vonatkozó előírások, szabályok.

5.3.10 A gyakorlati oktatás főbb tárgykörei

-  a létesítményben készenléletben tartott hordozható és szállítható tűzoltó készülékek használata, kezelése (próba),
-  a létesítményben lévő fali tűzcsapok használata, kezelése (próba),
-  a létesítményben lévő föld alatti és föld feletti tűzcsapok, használata, kezelése (próba),
-  a beépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadóinak használata, kezelése (próba),
-  a létesítményen belüli tűzjelzés gyakorlása (próba),
-  a tűzoltóság felé történő tűzjelzés gyakorlása (próba),
-  évenként legalább egy alkalommal a Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatása.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

5.4 Tűzvédelmi szakvizsga

Azokat a tevékenységek, amelyek során olyan hő vagy gyújtóforrás keletkezik, amely a környezetében lévő anyagok lobbanáspontját, vagy gyulladási hőmérsékletét meghaladja, vagy nyílt lánggal és szikrázással jár, tűzveszélyes tevékenységnek minősülnek.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya alá tartozó létesítménye területén az alábbiakban felsorolt tevékenységi körök végzőinek és a munkájukat közvetlenül irányítónak rendelkeznie kell az adott tevékenységi körben megszerzett érvényes tűzvédelmi szakvizsgával:

Sorszám	Foglalkozási ág, munkakör megnevezése
1.	Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
2.	Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3.	Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4.	Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5.	Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6.	Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7.	Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8.	Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9.	Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10.	Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért Tároló vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11.	Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezető helyettesek, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12.	Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13.	Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14.	Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15.	Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16.	Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

- ✚ A telephelyen külső és belső munkát vállalóknak kötelezően rendelkezniük kell érvényes 2. sz. („Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.) tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✚ Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges, előírt és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.
- ✚ A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok érvényességi idejének figyelése, a szakvizsgára kötelezettekről kimutatás készítése, valamint a tűzvédelmi szakvizsgák megszervezése a Tároló Vezető vagy az általa kijelölt személy feladata.
- ✚ A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről készített kimutatás tartalmazza a munkavállaló nevét, a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát, a szakvizsga bizonyítvány érvényességi idejét.
A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok érvényességi ideje 5 év.
- ✚ A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok eredeti, vagy másolati példányait a Munkavállalók személyügyi anyagai között kell őrizni.

5.5 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltétele

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok a Földalatti Gáztárolókra vonatkozó tárolói (helyi) tűzvédelmi szabályzatokban kerültek megfogalmazásra.

5.5.1 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetőleg előzetes egyeztetésére jogosult személyek

- ✚ Az MFGT-hoz tartozó létesítmények területén az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a Munkavédelmi szabályzatban meghatározottak szerint, Munkavégzési engedély és Tűzveszélyes munkavégzési engedély szükséges.
- ✚ Az engedély kiadására a Tároló Vezető és az általa írásban megbízott személyek jogosultak.








5.5.2 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének személyi feltételei

- ✚ Jogsabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- ✚ Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a munkavégzési engedélyben meghatározott létszámot folyamatosan biztosítani kell.
- ✚ Az előző pontban említett személyeken túl tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - (személyi) felügyeletet köteles biztosítani. A felügyelet ellátásával, a munkavégzés ellenőrzésével az adott területet jól ismerő, megfelelő szakmai képzéssel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalót szabad megbízni.
- ✚ Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak annak írásbeli feltételeiben szereplő, az abban feljogosított személyek végezhetik, az írásbeli feltételek más személyre át nem ruházhatók

5.6 A létesítmény, az épületek, a tűszakaszok, a helyiségek, a szabadterek és a veszélyességi övezetek tűzveszélyességi- és kockázati osztályba sorolása

Tűzveszélyességi osztályba sorolás





A 2015. március 5-e előtt létrehozott létesítményekre vonatkozó tűzveszélyességi osztályba sorolás alapelve:

-  A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
-  A helyiség vagy a szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség vagy a szabadter alapterületének 40%-át meghaladják.
-  A tűszakasz, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonkénti, az összesített alapterületei a tűszakasz alapterületének 40%-át meghaladják.
-  Több tűszakaszból álló építmény, szabadter abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűszakaszok osztályonkénti, az összesített alapterületei az építmény, szabadter alapterületének a 40%-át meghaladják.
-  A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonkénti, az összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.
-  A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadterének vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.
-  A tűzveszélyességi osztályba sorolásnak része a robbanásveszélyes térségek zónabesorolásával figyelembe vett terek osztályba sorolása is.

A tűzveszélyességi osztályba sorolást a TárolóVezető aláírásával hitelesítette.

Kockázati osztályba sorolás

A 2015. március 5-e után létrehozott létesítményekre vonatkozó tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolás:

-  A kockázati osztályba sorolást a meglévő létesítmények tűzvédelmet érintő jelentősebb átalakítása folyamán kell elvégezni a meglévő épületek jól körülhatárolható egységeinek figyelembe vételével.
-  A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapítását a tűzvédelmi tervezésbe bevont tűzvédelmi tervező vagy tűzvédelmi szakértő határozza meg.
-  A tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolás része a robbanásveszélyes térségek zónabesorolásával figyelembe vett terek osztályba sorolása is.
-  A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11





Kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe.

Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.



















Önálló épületrész: a szomszédos épületrészekről statikailag független, tűzgátló szerkezettel elválasztott épületrész, amelynek kiürítése a szomszédos épületrészekben való áthaladás nélkül biztosított.

Mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal.

A kockázati osztályba sorolás alapján a kockázat mértéke szerint az épületet, önálló épületrészt, a kockázati egységet az alábbi osztályok egyikébe kell besorolni:






-  nagyon alacsony kockázati - NAK osztály,
-  alacsony kockázati - AK osztály,
-  közepes kockázati - KK osztály,
-  magas kockázati - MK osztály.

A tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolás alapelve szerint figyelembe kell venni:

-  az önálló rendeltetési egységet,
-  az alaprendeltetést,
-  az építészeti kialakítását,
-  a befogadó személyek számát és menekülési képességét, vagy
-  az épületnek, az önálló épületrésznek, a tűzvédelmi tervdokumentáció készítéséért felelős személy által a meghatározott részét, aki az alábbi pontok figyelembe vételével határozza meg a kockázatot:
 -  a rendeltetés,
 -  a helyiségek befogadóképessége és az egyes helyiségek közötti helyiségkapcsolatok,
 -  a helyiségek elhelyezkedése a kijáratokhoz képest,
 -  a benttartózkodó személyek menekülési képessége, helyismeretét, ébrenlétét,
 -  a személyek mentésének eszközigénye, a mentést segítőik szükséges és rendelkezésre álló létszáma,
 -  az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi jellemzői és osztálya, olthatóság,
 -  az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülményei,
 -  a tárolt, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett anyagok, tárgyak,
 -  közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát,
 -  meglévő építmény esetén az építmény adottságai,
 -  létfontosságú szerelem esetén annak jellemzői,
 -  a tevékenység körülményei, jellemző adottságai, az adott technológiából adódó állapotok és azok jellemzői,
 -  a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottság.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KTVSZ-11

A kockázati egységnek részét képezheti:

-  a közlekedő helyiség,
-  a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiség,
-  a villamos, valamint gépészeti helyiség,
-  ipari, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség,
-  az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség.

A tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolást a TárolóVezető aláírásával hitelesítse.

6. MELLÉKLETEK

Tűzvédelmi Iratminták

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

2. számú melléklet

Engedély tűzveszéllyel járó munka elvégzésére

..... sz munkavégzési engedéllyel együtt érvényes

A munkavégzés pontos helye:

A munka pontos megnevezése:

A munkaterület tűzveszélyességi osztályba sorolása:

A munkavégzés irányítója:

Név: Beosztás:

A munkát végzők neve:	Beosztása:	Tűzvédelmi szakvizsga- bizonyítvány száma:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Felügyelettel megbízott személy: (munkavégzési engedélynek megfelelően)

Név: Beosztás:

Tűzoltó készülékek, felszerelések:

.....
.....

Előírt védőfelszerelések, biztosítandó eszközök:

.....
.....

Egyéb intézkedési feladatok:
.....

A munka elvégzésével megbízott munkavállalók a munka ellátására egészségileg alkalmasak és rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakképesítéssel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, valamint érvényes bányahatósági vizsgával.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

Az engedély érvényes:

.....évhónapóraperctől
.....órapercig

Dátum:

.....,évhónap

.....
üzemeltető

.....
kivitelező Felelős Műszaki Vezetője, vagy az
általa megbízott személy*

*A Felelős Műszaki Vezetői megbízást írásban igazolni kell

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

3. számú melléklet

A munkavégzés feltételeinek teljesítése

A munkavégzés helyén, környezetében, légtérben illetve ajelű
aknában, csatornában a CH szennyezettség
tf%.

A mérés eredménye alapján a munkavégzés – **megkezdhető - nem kezdhető meg**

.....évhónapóraperc

.....
mérést végző aláírása

.....	tf%	óra	perc	aláírás
.....	tf%	óra	perc	aláírás
.....	tf%	óra	perc	aláírás
.....	tf%	óra	perc	aláírás
.....	tf%	óra	perc	aláírás
.....	tf%	óra	perc	aláírás

A rendkívüli körülmények közötti/ tűzveszéllyel járó munkavégzés előkészítése befejező-
dőtt. Az előírt személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, a munkavállalók oktatása
megtörtént.

A munkaterületet ellenőriztük, rendellenességet nem tapasztaltunk – a munkavégzés meg-
kezdhető.

.....
munkát végző személy(ek)

.....
Felügyeleti személy

.....
A munkavégzést irányító

Kimutatás tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

Az oktatást végző neve:

.....
munkaköre:.....
munkahelye:.....
tűz / munkavédelmi szakképesítése:.....
vagy
tűz / munkavédelmi szakvizsgájának kelte:.....
aláírása:.....

Az oktatás tárgyának megjelölése:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az oktatás tematikáját készítette:

.....

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

Sorszám	Az oktatásra kötelezettek			A beszámoltatás eredménye	Ideje	Megjegyzés *
	neve	munkaköre	aláírása			

A beszámoltatás formája (szóbeli, írásbeli, gyakorlati, írásos nyilatkozat):

.....

* A megjegyzés rovatban célszerű feltüntetni pl. a sikertelen beszámoltatás miatt szükséges intézkedéseket

Az oktatás ellenőrzésével kapcsolatos bejegyzés

Az oktatást ellenőrző

.....

neve munkaköre

..... aláírása

..... dátum

Észrevételek:

.....

.....

.....

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

6. számú melléklet

Beépített tűzvédelmi berendezés meghibásodásának bejelentése

Ügyirat szám: _____ Tárgy: Beépített tűzvédelmi berendezés meghibásodásának bejelentése

Címzett:

(I. fokú tűzvédelmi hatóság, hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)
A 45/2015 (XII.05.) BM rendelet 202 §. pontja alapján bejelentem, hogy

(társaság megnevezése, címe)

területén működő beépített tűzvédelmi berendezés:

- beépített tűzjelző berendezés
 - beépített tűzoltó berendezés (sprinkler, CO₂ berendezés)
 - Egyéb: _____
- (megfelelő rész aláhúzendó)

meghibásodott.

A meghibásodás leírása (köre, mértéke):

Az üzembe helyezés várható időpontja:

(dátum)

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a meghibásodás idejére tett intézkedések felsorolása:

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése:

(név, beosztás, telefonszám)

Dátum: 201 ____ . _____ hó ____ nap _____

aláírás
társaság képviselője

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

7. számú melléklet

Beépített tűzvédelmi berendezés tervszerű üzemszünetének bejelentése

Ügyirat szám: _____ Tárgy: Beépített tűzvédelmi berendezés tervszerű
üzemszünetének bejelentése

Címzett:

(I. fokú tűzvédelmi hatóság, hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)
A 45/2015 (XII.05.) BM rendelet 202 §. pontja alapján bejelentem, hogy

(társaság megnevezése, címe)

területén működő beépített tűzvédelmi berendezés:

- beépített tűzjelző berendezés
- beépített tűzoltó berendezés (sprinkler, CO₂ berendezés)
- Egyéb: _____
(megfelelő rész aláhúzendó)

tervszerű üzemszünetére kerül sor:

(dátum)

Az üzemszünet indoka:

Az üzembe helyezés várható időpontja:

(dátum)

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében az üzemszünet idejére tett intézkedések felsorolása:

Az ügyintézésért felelős személy megnevezése:


(név, beosztás, telefonszám)

Dátum: 201 ____ . _____ hó ____ nap _____

aláírás
társaság képviselő

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

8. számú melléklet

<i>Karbantartási igazoló napló</i>										
A készenlétben tartó neve:		_____								
A készenlétben tartói vizsgálatokat végző neve(i), aláírása:		_____								
Srs	A tűzoltó készülék z készenléti helye	típusa	gyári száma	(gyártási év)	A vizsgálat dátuma (negyedév - hónap, nap)				Karbantartás szüks. (igényel-e karbantartást)	Megjegyzés (vizsgálat eredménye)
I.	II.	III.	IV.							
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										

Felelős készítő: Profes K.ft.

11.

36/45

Hatálybalépés dátuma: 2015.04.15.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

11. számú melléklet

A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás
bejelentése

Címzett:

(Katasztrófavédelmi kirendeltség)

A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy

(társaság (telephely) megnevezése, címe)

területén tűzoltást befolyásoló változás következett be, melyek a következők:

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás, oltóvíztároló medence meghibásodása stb.)

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja:

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felsorolása:

A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:

(név, beosztás, telefonszám)

Dátum: 20__ . _____ hó __ nap

alíráás
társaság képviselője

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

12. számú melléklet

Ellenőrzési napló
(elektromos működésű menekülési útirány jelző rendszerhez)

Ellenőrzés időpontja (év, hó, nap)	Létesítmény megnevezése, címe
Ellenőrzést végezte (név, saját kezű aláírás)	

A vizsgált berendezés elemeinek egyértelmű azonosítása, ellenőrzés tárgya, kiterjedése
Feltárt hibák
Minősítés

A fenti táblázatban szereplő, az ellenőrzés során feltárt hibákat és megszüntetésükre vonatkozó javaslatot a _____ felé jeleztem.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

13. számú melléklet

Ellenőrzési napló
(világító biztonsági jelekhez)

Ellenőrzés időpontja (év, hó, nap)	Létesítmény megnevezése, címe
Ellenőrzést végezte (név, saját kezű aláírás)	

biztonsági jel helye	biztonsági jel fajtája	feltárt hiányosság	minősítés

A fenti táblázatban szereplő, az ellenőrzés során feltárt hibákat és megszüntetésükre vonatkozó javaslatot a _____ felé jeleztem.

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

14. számú melléklet

Ellenőrzési napló tűzivíz tárolóhoz

Ellenőrzés időpontja	A tűzivíz tároló mérete, helye	Az ellenőrzés megállapításai A vízszint mértéke	Ellenőrzést végző neve, aláírása

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

15. számú melléklet

Tűzgátló ajtó ellenőrzési jegyzőkönyv

Magyar Földgáztároló Zrt.		Tűzgátló ajtó ellenőrzési jegyzőkönyv	 FGT				
Készenléti Hely Épület	Gyártó	Típus	Gyáriszám	Tűzállóság	Évjárat	Ellenőrzés eredménye		Megjegyzés
						Megfelelő	Nem megfelelő	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Vizsgálat időpontja:		Vizsgálatot		végezte:		Aláírása:		

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

16. számú melléklet

Súlyos káresemény/jelentésköteles esemény bejelentése adatlap

ADATLAP

veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemszavar/baleset bejelentéséhez

Bejelentő adatai

Üzem megnevezése:

Üzem státusza: küszöbérték alatti üzem alsó küszöbértékű üzem felső küszöbértékű üzem

Üzem tevékenységi köre:

Telephely címe

Az eseménnyel kapcsolatban nyilatkozattételre kijelölt kapcsolattartó adatai:

Neve:

Beosztása:

Telefonszáma (mobil): Fax:

E-mail címe:

Esemény adatai

Kezdetre: év hó nap óra perc

Vége: év hó nap óra perc

Esemény kialakulásának valószínűsíthető helye:

Esemény kialakulásának valószínűsíthető oka:

Esemény által érintett üzemegység, technológia:

Esemény típusa

- veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz
- veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás
- mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása
- oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kikerülése legalább 1000 kg mennyiségben
- egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben
- veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása

Eseményben résztvevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (R-mondatok) és mennyisége:

.....

.....

.....

.....

.....

KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
KTVSZ-11

.....
.....
Esemény részletes leírása:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Megtett intézkedések

- veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása
- belső védelmi terv életbeléptetése
- tűzoltóság értesítése
- katasztrófavédelem illetékes területi szervének értesítése
- egyéb üzemi intézkedés:

Intézkedések részletes leírása:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Esemény következménye, hatások

Sérültek száma: üzemi külsős

Elhunytak száma: üzemi külsős

Üzemi területen kívüli hatás: van nincs

Ha van, részletesen:

Elzárkóztatás történt: igen nem

Kitelepítés történt: igen nem

, év hó nap

aláírás, bélyegző